
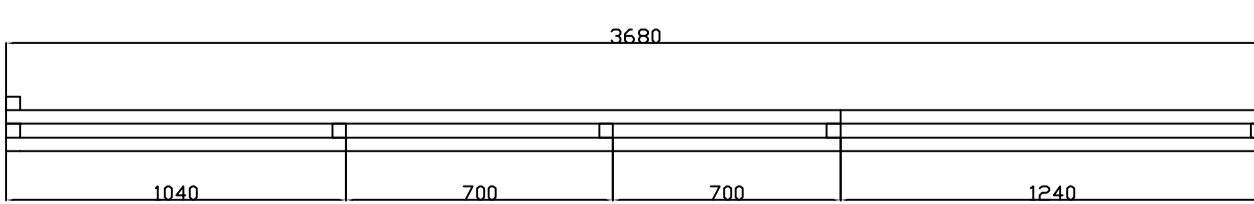
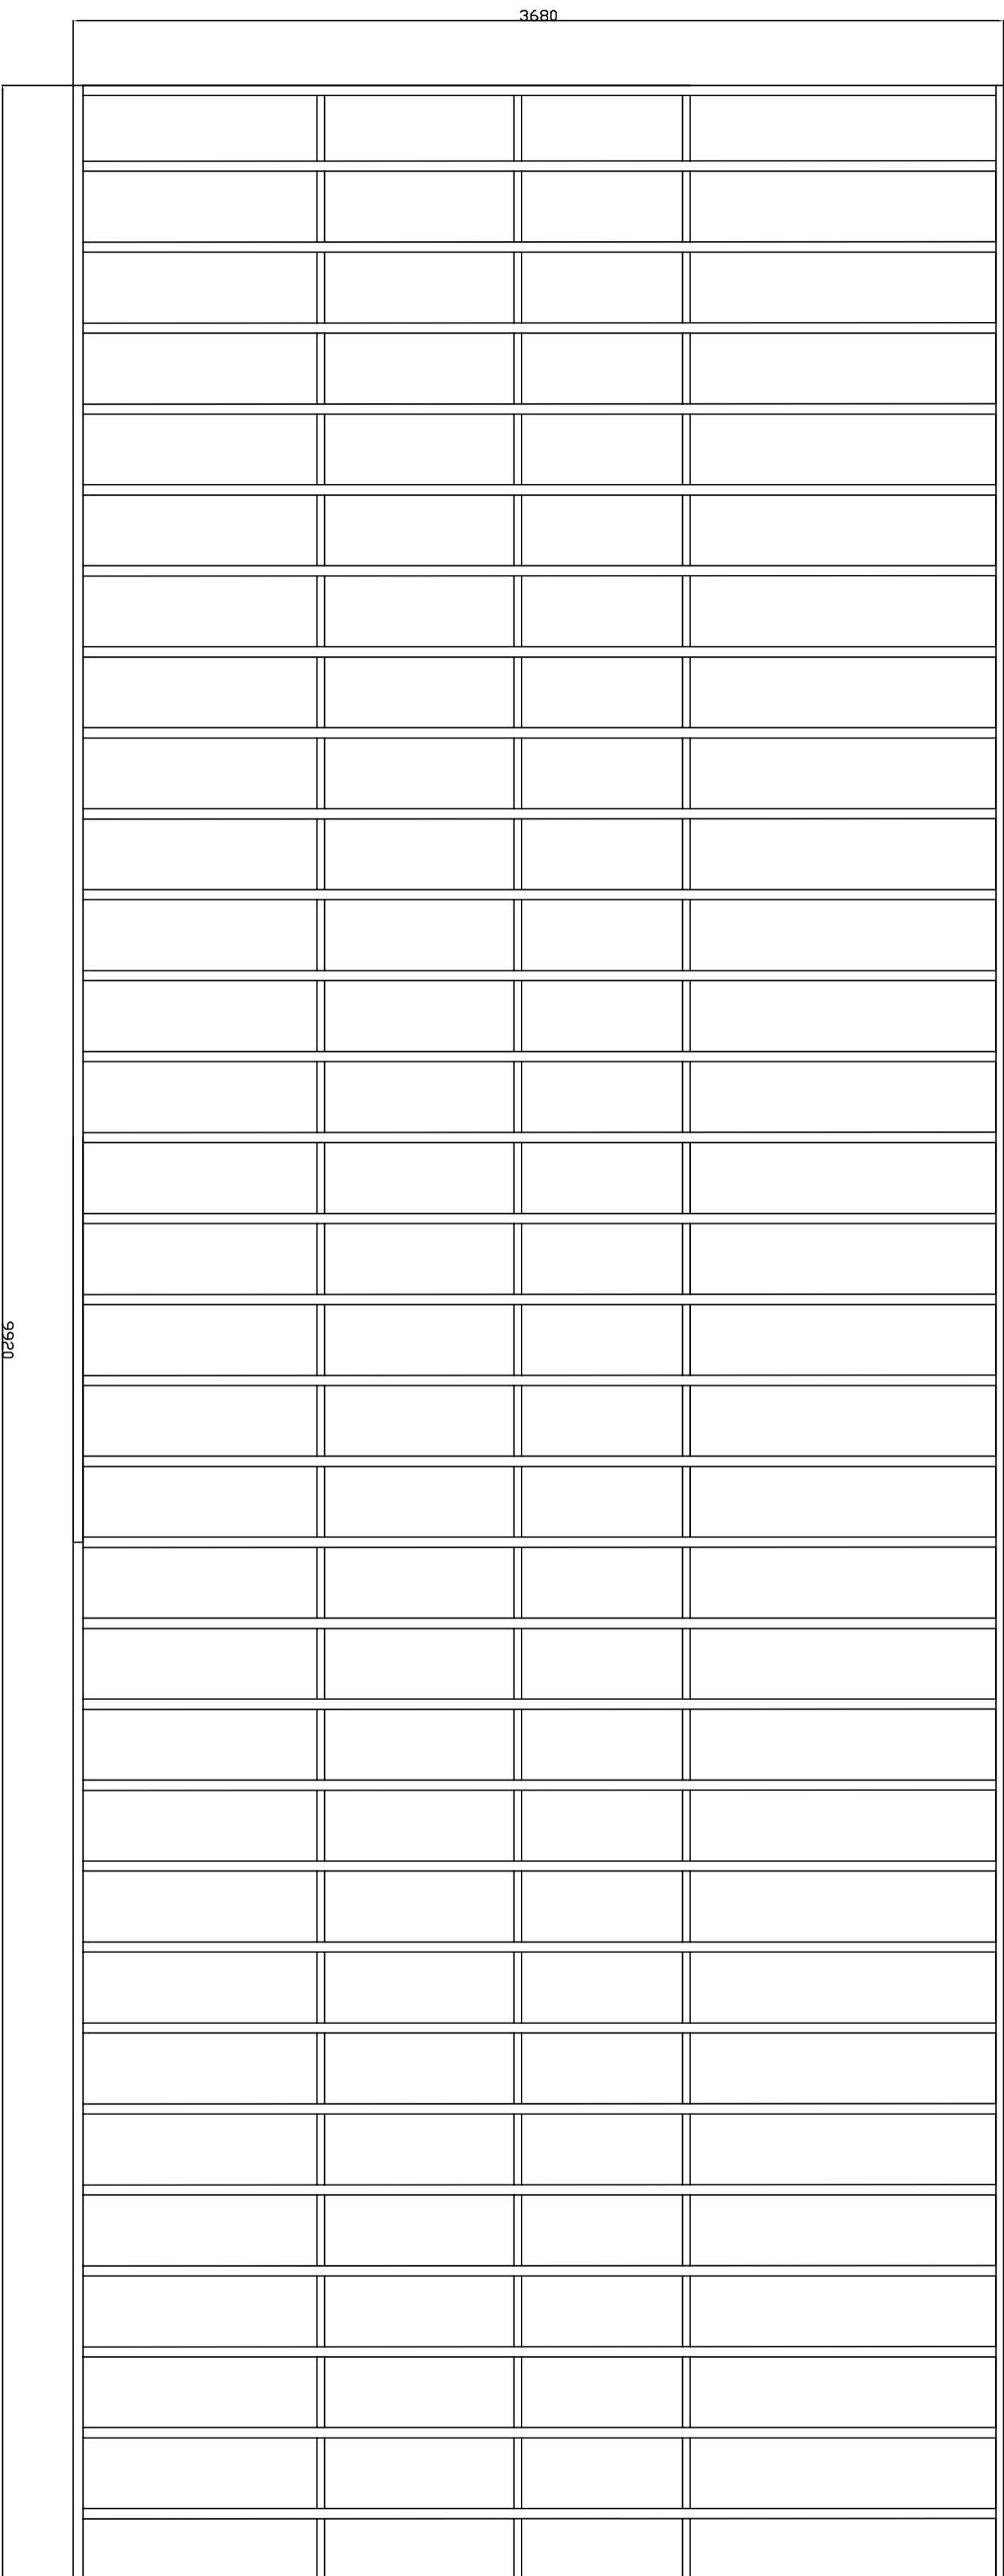


|       |  |      |  |
|-------|--|------|--|
| 建 筑   |  | 电 气  |  |
| 结 构   |  | 暖 通  |  |
| 给 排 水 |  | 工艺设备 |  |

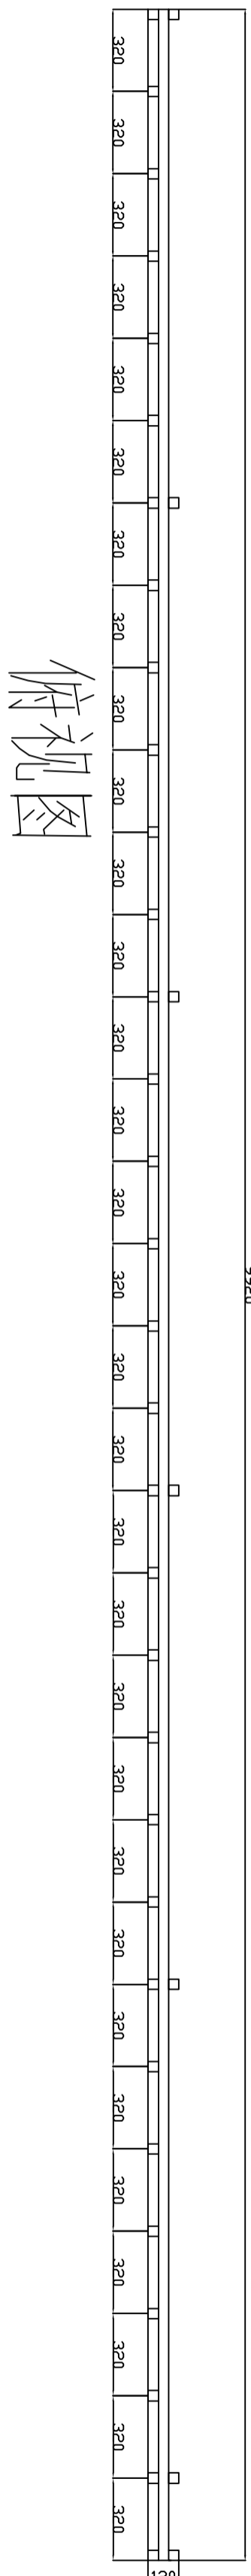

- 备注:
- 【1】所有边框立柱均40\*40\*1.5方钢;
  - 【2】显示屏模块固定竖档表面平行度形位公差±0-3.0mm; 大屏高度与大屏宽度尺寸公差为+0-3.0mm, 对角误差0-5.0mm, 竖档位置尺寸累积误差±0-3.0mm, 其余为未注尺寸公差;
  - 【3】所有钢结构件均需防腐防锈处理, 焊接牢固美观;
  - 【4】四周边框使用黑钛不锈钢拉丝或用户自行现场确定材质

|    |  |      |    |                  |  |       |     |     |
|----|--|------|----|------------------|--|-------|-----|-----|
| 序号 |  | 修改内容 | 日期 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 |  | 设计编号  | 结构  | 施工图 |
|    |  |      |    | 图 名              |  | 专业审核人 | 602 | 2/2 |
|    |  |      |    | 审核               |  | 项目负责人 |     |     |
|    |  |      |    | 审核               |  | 审核/日期 |     |     |